





Vålse afvandingskanal 5/4 2014 før kloakering

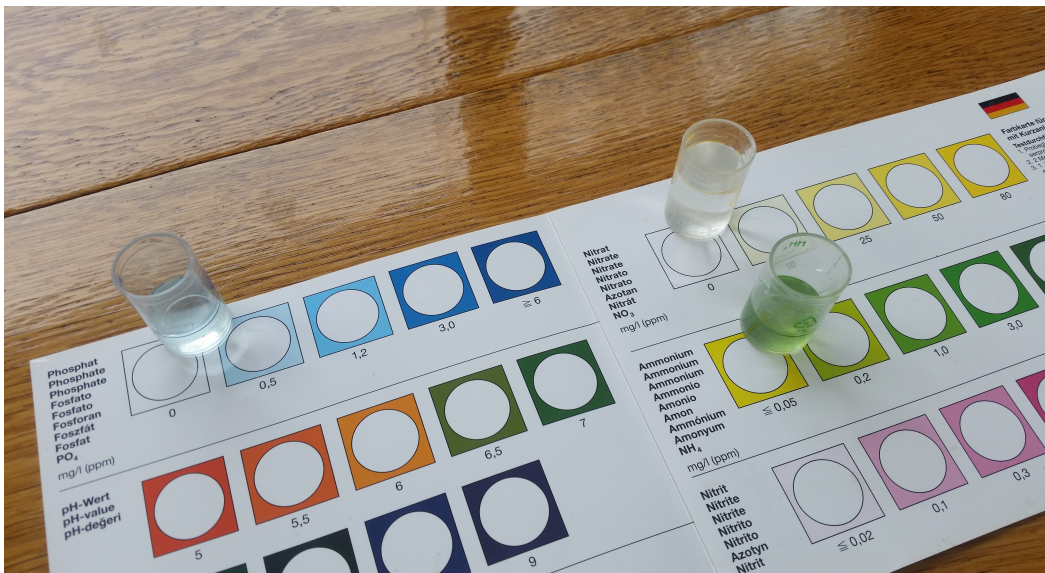

Vålse afvandingskanal 10/4 2016 efter kloakering

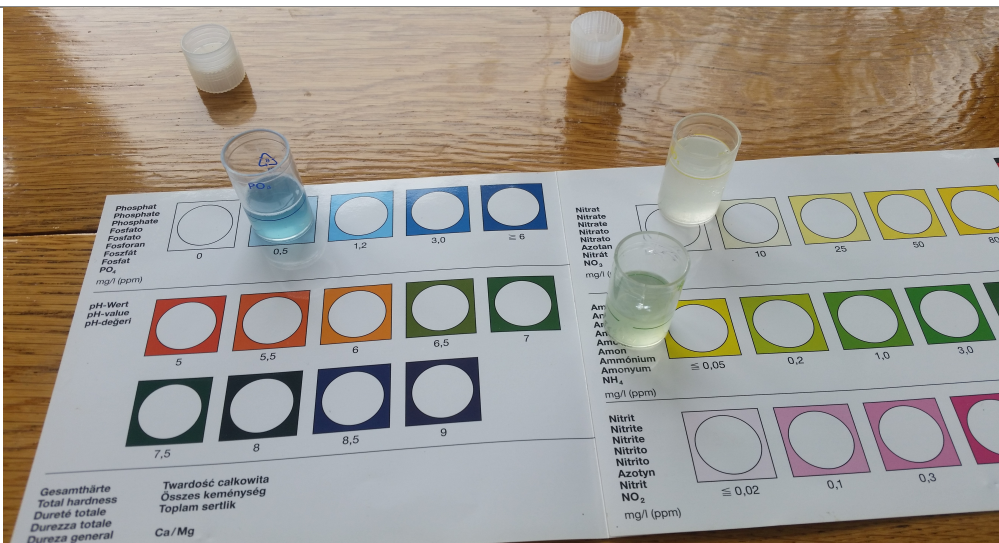

Udløb fra septictank som ikke er tømt i 4 år. En smule mere fosfor men mindre Ammonium